


Stahlterasse
100x120 V oder 200x240 V
50-60 Hz, mind. 10 A
Kabelbaussetts
max. Länge 1,5 m

Stahlterasse
100x120 V oder 200x240 V
50-60 Hz, mind. 10 A
Kabelbaussetts
max. Länge 1,5 m

Stahlterasse
100x120 V oder 200x240 V
50-60 Hz, mind. 10 A
Kabelbaussetts
max. Länge 1,5 m

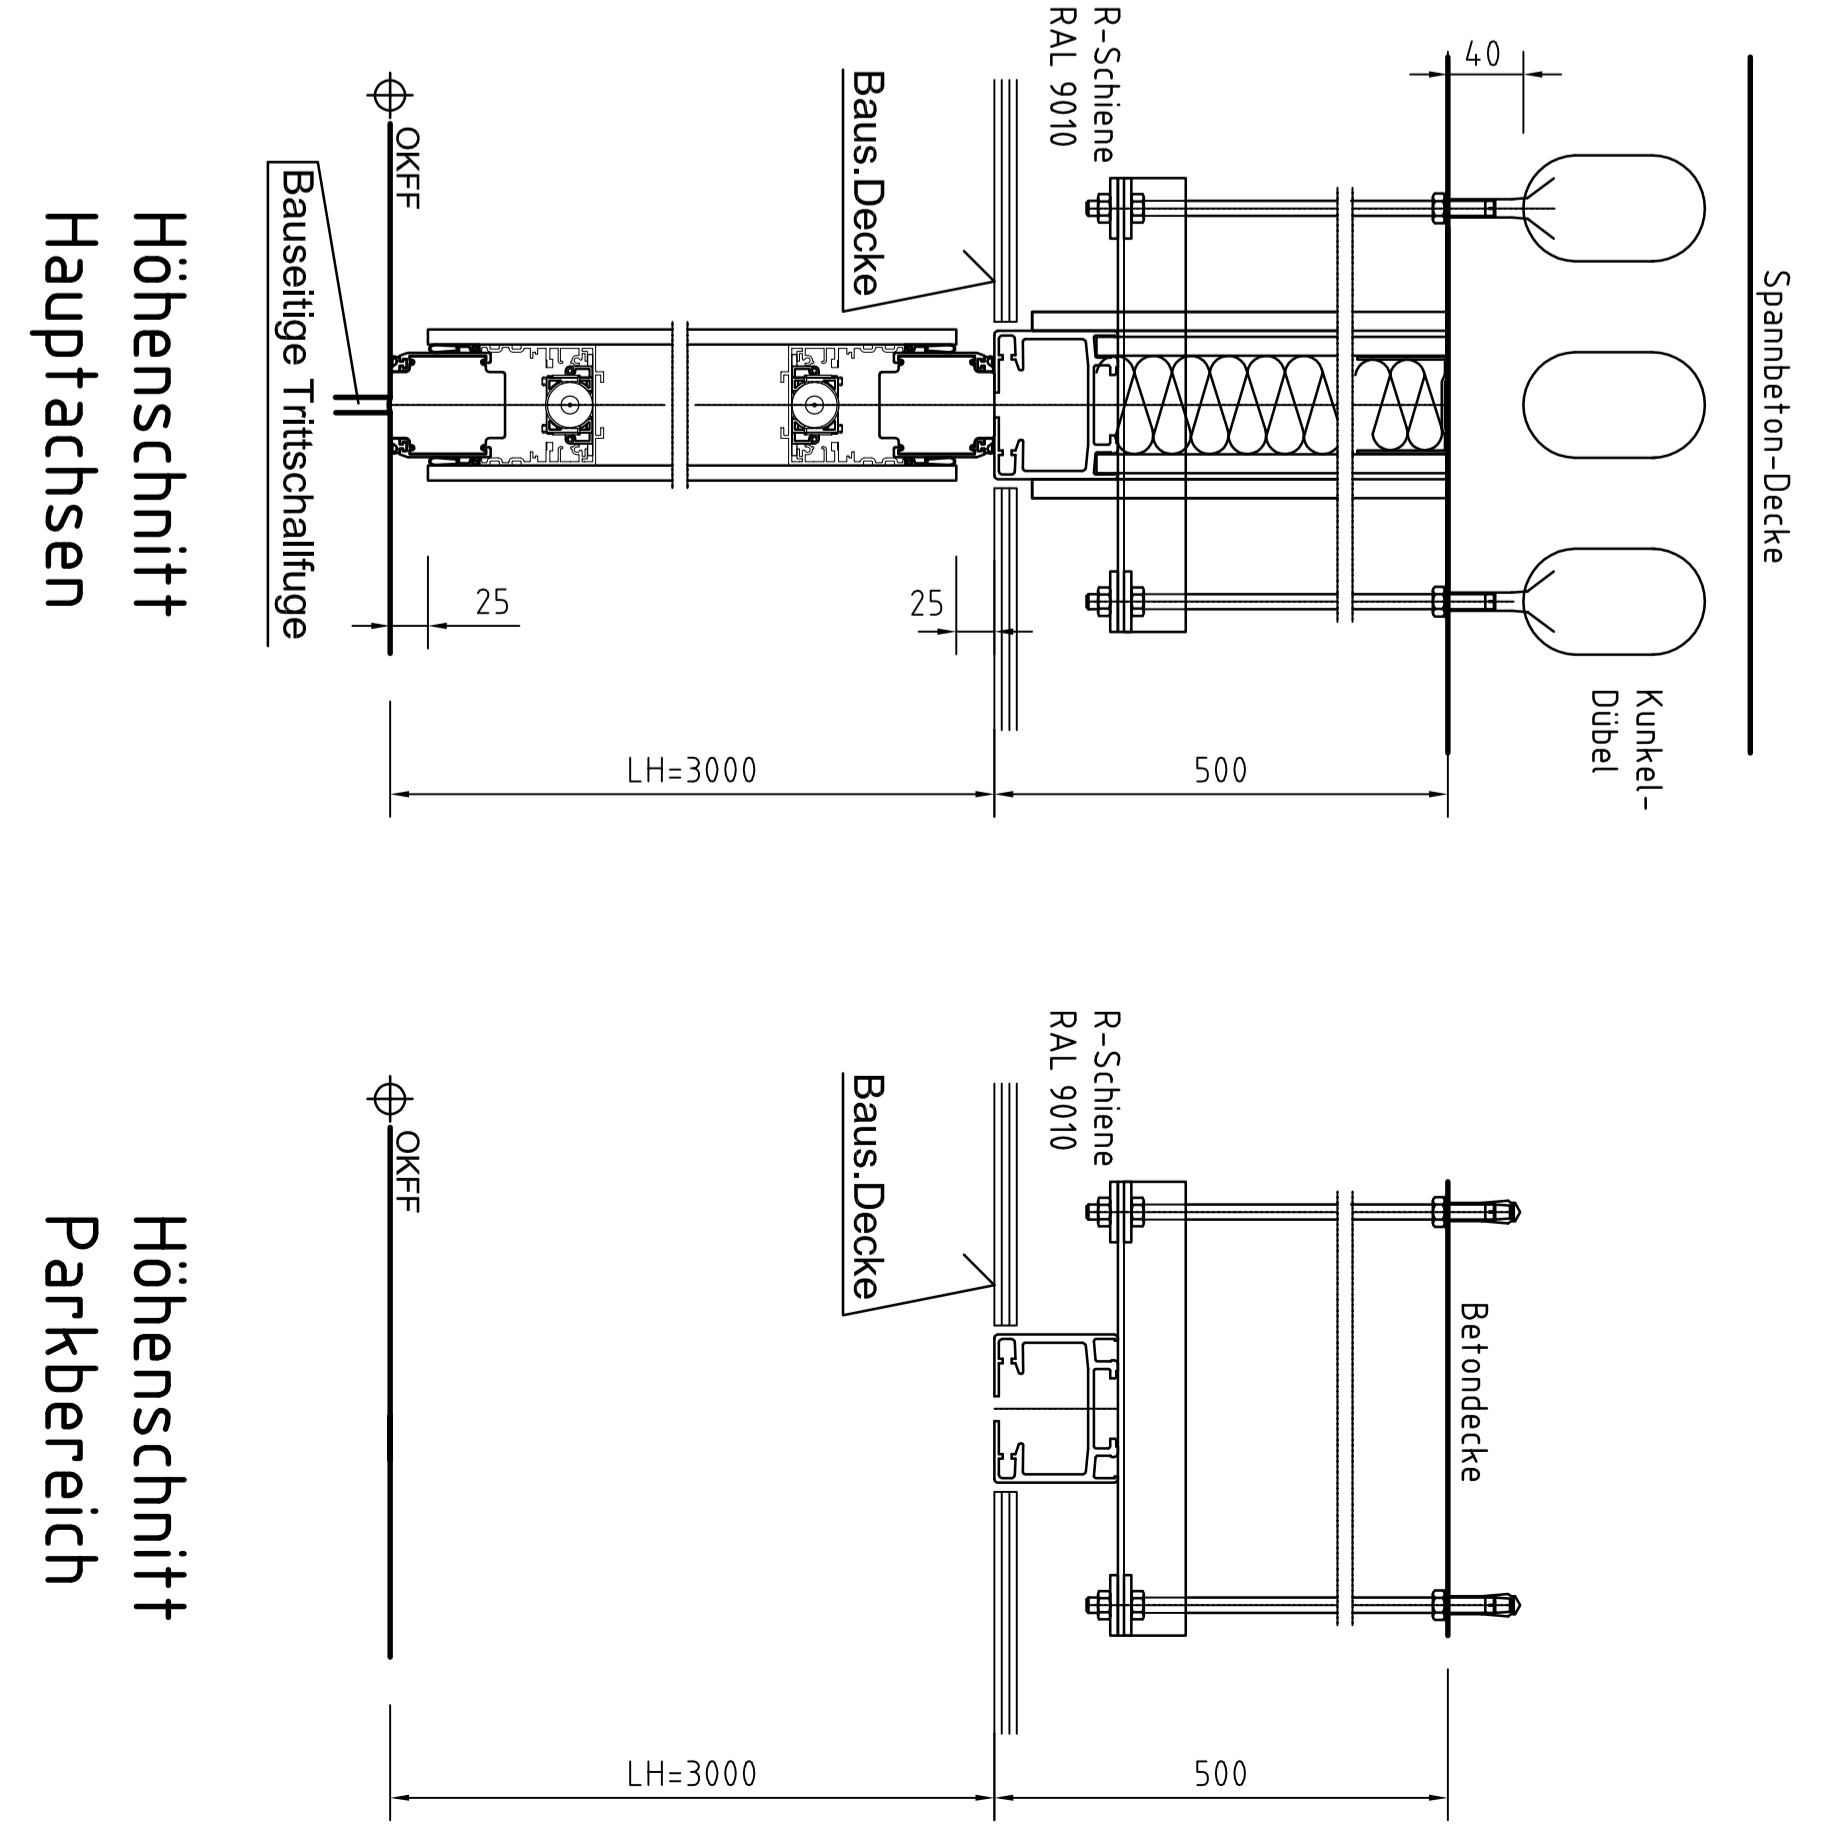

150) Abstände der Abhängungen:
Parkbereich: ≤ 400
Achse: ≤ 700

MOVEO

Typ: K-Schallwanderr RW 559B, Gewicht je $m^2 = 40kg$
Oberfläche:
Gewicht der Anlage in ungünstiger Laststellung im statischen Nachweis berücksichtigen bzw. überprüfen. Alle flankierenden Bauteile müssen einen Schalldämmwert von mind. RW 00dB aufweisen.

Achtung!
Bestimmung der Laufschiene an bauteilige, statisch tragende Bauteile an der Laufschiene bzw. Laufschienenverkleidung dürfen keine fremden Bauteile befestigt oder aufliegen werden.
Die Laufschiene muss zum Einhängen der Elemente demontierbar bleiben. Nach Montage der Laufschiene ist eine Durchbiegung des Baukörpers von 10 mm berücksichtigt.

Anschlusswerte: 110V- oder 230 V- / 10A Netzgeräteschutz erfolgt über Schutzschleifdose.
Die Installation des Netzgerätes und des Schlüsselwärters erfolgt bauteils.
Anschlussplan liegt im Netzgerät.
Das Netzgerät muss gemäß VDE 0100 an einer leicht zugänglichen Stelle in Nähe Schlüsselwärters fest installiert werden.
Schlüsselwärters im Sichtbereich der Anlage montieren!

19) = provided locally

Objekt-Nr.: 37079206		Objekt: Hotel Zoo, Berlin	
Einbauzeichnung			
14.37079206		MÄRKISCH	
1/25		1/25	